



# Інструкція з встановлення

Серія R32 Спліт



**RXA42B5V1B9**  
**RXA50B5V1B**

Інструкція з встановлення  
Серія R32 Спліт


Українська



[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum allowable pressure (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimumimum allowable temperature (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Refrigerant &lt;4&gt;</li><li>• Sealing &amp; pressure safety device &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Installation number and manufacturing year: refer to model nameplate</li></ul> | 19 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>                                                                          | 25 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | <div><div>&lt;K&gt;</div><div>PS</div><div>&lt;L&gt;</div><div>TSmin</div><div>&lt;M&gt;</div><div>TSmax</div><div>&lt;N&gt;</div><div>R32</div><div>&lt;P&gt;</div><div>41.7 bar</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| 02 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum allowable pressure (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimumimum allowable temperature (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Refrigerant &lt;4&gt;</li><li>• Sealing &amp; pressure safety device &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Installation number and manufacturing year: refer to model nameplate</li></ul> | 20 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības PS &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>        | 26 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>                                                                          | 25                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | <div><div>&lt;K&gt;</div><div>PS</div><div>&lt;L&gt;</div><div>TSmin</div><div>&lt;M&gt;</div><div>TSmax</div><div>&lt;N&gt;</div><div>R32</div><div>&lt;P&gt;</div><div>41.7 bar</div></div> |
| 03 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum allowable pressure (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimumimum allowable temperature (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Refrigerant &lt;4&gt;</li><li>• Sealing &amp; pressure safety device &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Installation number and manufacturing year: refer to model nameplate</li></ul> | 21 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības PS &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>        | 26 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>                                                                          | 25                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | <div><div>&lt;K&gt;</div><div>PS</div><div>&lt;L&gt;</div><div>TSmin</div><div>&lt;M&gt;</div><div>TSmax</div><div>&lt;N&gt;</div><div>R32</div><div>&lt;P&gt;</div><div>41.7 bar</div></div> |
| 04 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum allowable pressure (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimumimum allowable temperature (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Refrigerant &lt;4&gt;</li><li>• Sealing &amp; pressure safety device &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Installation number and manufacturing year: refer to model nameplate</li></ul> | 22 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības PS &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>        | 26 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>                                                                          | 25                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | <div><div>&lt;K&gt;</div><div>PS</div><div>&lt;L&gt;</div><div>TSmin</div><div>&lt;M&gt;</div><div>TSmax</div><div>&lt;N&gt;</div><div>R32</div><div>&lt;P&gt;</div><div>41.7 bar</div></div> |
| 05 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum allowable pressure (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimumimum allowable temperature (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Refrigerant &lt;4&gt;</li><li>• Sealing &amp; pressure safety device &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Installation number and manufacturing year: refer to model nameplate</li></ul> | 23 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības PS &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at low pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>        | 26 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | 24 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimāli drošības iak (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Minimālā maksimālā drošības temperatūra (TS)</li><li>• Tsinin. Minimālā temperatūra ar zīdzošokas spiedi &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Sācējais temperatūra, ki uzstāza maksimālā drošības spiedienam (PS) &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Hladviela &lt;4&gt;</li><li>• Nosauvējoties drošības ierīcē: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Instalācijas numurs un ražošanas gads: skat. modeļa nosaukuma etiķeti</li></ul>                                                                          | 25                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ypovine čisto a rok výroby: napětí na výstupu stlače modelu</li><li>• Zin verteri maksimāli drošības (PS) &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Tsinin. Minimum temperature at minimum pressure side &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Dūšķāz sācējais temperatūra minimum spiedienā &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Tsinax. Zin verteri maksimāli drošības (PS) kas jāņem ņemja skalā: &lt;4&gt; (°C)</li><li>• Soģlucit &lt;4&gt;</li><li>• Bācēj ēmnyl dūzēnini ayan: &lt;4&gt; (bar)</li><li>• Imālāz numars ē mēlāy yll: modelē ūnē plāksnē bāzin</li></ul> | <div><div>&lt;K&gt;</div><div>PS</div><div>&lt;L&gt;</div><div>TSmin</div><div>&lt;M&gt;</div><div>TSmax</div><div>&lt;N&gt;</div><div>R32</div><div>&lt;P&gt;</div><div>41.7 bar</div></div> |

[illegible]

 **DAIKIN EUROPE N.V.**  
Hiromitsu Iwasaki  
Director  
Ostend, 3rd of April 2023  
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

RXA42B5V1B9, RXA50B5V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016\*\*
- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008\*\*\*
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016\*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

\* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>.

\*\* as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>). <G>: Risk category <H>. Also refer to next page.

\*\*\* Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.032E26/04-2023 |
| <B> | —                         |
| <C> | —                         |
| <D> | DAIKIN.TCF.PED.0633A      |
| <E> | HPi-VS Ltd. (NB1521)      |
| <F> | D1                        |
| <G> | —                         |
| <H> | II                        |

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS\*):

\* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

\* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| <K> | PS    | 41.7 bar |
| <L> | TSmin | -35 °C   |
| <M> | TSmax | 63.8 °C  |
| <N> |       | R32      |
| <P> |       | 41.7 bar |

|     |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Q> | HPI Verification Services Ltd.<br>The Manor House<br>Howbery Business Park<br>Wallingford<br>OX10 8BA<br>United Kingdom |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Hiromitsu Iwasaki  
Director  
Ostend, 3rd of April 2023



**DAIKIN EUROPE N.V.**  
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Про документацію</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| 1.1 Про цей документ .....                                                                             | 6         |
| <b>2 Особливі вказівки з техніки безпеки для установника</b>                                           | <b>7</b>  |
| <b>3 Про пакування</b>                                                                                 | <b>9</b>  |
| 3.1 Зовнішній блок .....                                                                               | 9         |
| 3.1.1 Вилучення комплектуючих аксесуарів з зовнішнього блоку .....                                     | 9         |
| <b>4 Встановлення блоку</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| 4.1 Підготовка місця встановлення .....                                                                | 9         |
| 4.1.1 Вимоги до місця встановлення зовнішнього блоку .....                                             | 9         |
| 4.1.2 Додаткові вимоги до місця встановлення зовнішнього блоку у холодному кліматі.....                | 9         |
| 4.2 Встановлення зовнішнього блоку.....                                                                | 10        |
| 4.2.1 Забезпечення монтажної конструкції.....                                                          | 10        |
| 4.2.2 Встановлення зовнішнього блоку .....                                                             | 10        |
| 4.2.3 Забезпечення дренажу .....                                                                       | 10        |
| <b>5 Під'єднання трубок</b>                                                                            | <b>11</b> |
| 5.1 Підготовка трубок холодоагенту.....                                                                | 11        |
| 5.1.1 Вимоги стосовно трубок холодоагенту.....                                                         | 11        |
| 5.1.2 Ізоляція трубопроводу холодоагенту .....                                                         | 11        |
| 5.1.3 Довжина та різниця висоти трубопроводу .....                                                     | 11        |
| 5.2 Під'єднання трубки холодоагенту.....                                                               | 11        |
| 5.2.1 З'єднання зовнішніх та внутрішніх блоків за допомогою редукторів.....                            | 12        |
| 5.2.2 Під'єднання трубки холодоагенту до зовнішнього блоку .....                                       | 12        |
| 5.3 Перевірка трубок холодоагенту.....                                                                 | 12        |
| 5.3.1 Перевірка на відсутність течі.....                                                               | 12        |
| 5.3.2 Вакуумне осушування .....                                                                        | 12        |
| <b>6 Завантаження холодоагенту</b>                                                                     | <b>13</b> |
| 6.1 Про холодоагент .....                                                                              | 13        |
| 6.2 Визначення додаткової кількості холодоагенту .....                                                 | 13        |
| 6.3 Визначення кількості холодоагенту для повної повторної заправки .....                              | 13        |
| 6.4 Заправка додатковим холодоагентом.....                                                             | 13        |
| 6.5 Прикріплення етикетки стосовно фторованих парникових газів.....                                    | 14        |
| <b>7 Підключення електрообладнання</b>                                                                 | <b>14</b> |
| 7.1 Технічні дані стандартних компонентів проводки .....                                               | 15        |
| 7.2 Під'єднання електропроводів до зовнішнього блоку .....                                             | 15        |
| <b>8 Завершення встановлення зовнішнього блоку</b>                                                     | <b>15</b> |
| 8.1 Порядок завершення встановлення зовнішнього блоку .....                                            | 15        |
| <b>9 Введення в експлуатацію</b>                                                                       | <b>16</b> |
| 9.1 Контрольний перелік перевірок перед введенням в експлуатацію .....                                 | 16        |
| 9.2 Контрольний список під час введення в експлуатацію.....                                            | 16        |
| 9.3 Виконання пробного запуску.....                                                                    | 16        |
| <b>10 Обслуговування та сервіс</b>                                                                     | <b>16</b> |
| <b>11 Пошук та усунення несправностей</b>                                                              | <b>17</b> |
| 11.1 Діагностика несправностей за допомогою світлодіодного індикатора на платі зовнішнього блоку ..... | 17        |
| <b>12 Утилізація</b>                                                                                   | <b>17</b> |
| <b>13 Технічні дані</b>                                                                                | <b>17</b> |
| 13.1 Монтажна схема .....                                                                              | 17        |
| 13.1.1 Пояснення до уніфікованої монтажної схеми .....                                                 | 17        |
| 13.2 Схема трубопроводу .....                                                                          | 18        |

## 1 Про документацію

### 1.1 Про цей документ



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення, обслуговування, ремонт та застосовані матеріали мають відповідати вказівкам Daikin (включаючи всі документи у комплекті документації) та вимогам діючого законодавства. Роботу дозволено виконувати лише особам достатньої кваліфікації. У Європі та країнах, у яких діють стандарти IEC, діє стандарт EN/IEC 60335-2-40.



#### ІНФОРМАЦІЯ

Переконайтеся в тому, що у користувача є друкована документація, та попросіть користувача зберегти цю документацію для подальшого використання.

#### Цільова аудиторія

Уповноважені монтажники



#### ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, на підприємствах легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних та побутових цілях.



#### ІНФОРМАЦІЯ

У цьому документі наведені інструкції з встановлення окремого зовнішнього блоку. Вказівки зі встановлення внутрішнього блоку (встановлення внутрішнього блоку, під'єднання трубки холодоагенту до внутрішнього блоку, підключення електричної проводки до внутрішнього блоку тощо) див. в інструкції з встановлення внутрішнього блоку.

#### Комплект документації

Цей документ входить до комплексу документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Загальні заходи безпеки:**
  - Вказівки з безпеки, з якими ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно ознайомитися перед встановленням системи
  - Формат: Папір (див. у ящику зовнішнього блоку)
- **Інструкція з встановлення зовнішнього блоку:**
  - Інструкції зі встановлення
  - Формат: Папір (див. у ящику зовнішнього блоку)
- **Довідник зі встановлення:**
  - Підготовка встановлення, довідкові дані...
  - Формат: Електронні документи за адресою <https://www.daikin.eu>. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку Q.

Найновіші редакції документації, яка надається, можуть бути в наявності на регіональному веб-сайті Daikin або у дилера.

Відскануйте QR-код нижче для переходу до повного комплексу документації та отримання додаткової інформації про виріб на веб-сайті Daikin.



RXA-B



RXA-B9

Оригінальну документацію складено англійською мовою. Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.

### Технічні дані

- **Додатковий набір** найновіших технічних даних доступний на регіональному веб-сайті Daikin (у загальному доступі).
- **Повний набір** найновіших технічних даних доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

## 2 Особливі вказівки з техніки безпеки для установника

Обов'язково дотримуйтеся наступних правил і вказівок з техніки безпеки.

Встановлення пристрою (див. "**4 Встановлення блоку**" [р 9])



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення виконує відповідальна особа. Матеріали та спосіб встановлення має відповідати вимогам діючого законодавства. У Європі діє стандарт EN378.

Місце розташування (див. "**4.1 Підготовка місця встановлення**" [р 9])



### ОБЕРЕЖНО

- Перевірте, чи може місце встановлення витримати вагу пристрою. Неправильне встановлення може становити небезпеку. Воно також може призвести до вібрацій або незвичного шуму при роботі.
- Залиште достатньо місця для обслуговування.
- НЕ встановлюйте пристрій у контакт з стелею або стіною, оскільки це може викликати вібрації.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій потрібно зберігати таким чином, аби уникнути механічних пошкоджень, у приміщенні з добрим провітрюванням та без постійно працюючих джерел запалювання (приклад: відкрите полум'я, працюючий газовий пристрій або електричний обігрівач). Розмір приміщення має відповідати вимогам у розділі «Загальні заходи безпеки».

Під'єднання трубок холодоагенту (див. "**5.2 Під'єднання трубки холодоагенту**" [р 11])



A2L

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ПОМІРНО

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



### ОБЕРЕЖНО

При встановленні у приміщенні, у якому знаходяться люди, трубки та з'єднання спліт-системи не можуть бути тимчасовими, окрім з'єднань безпосередньо між трубками та внутрішніми блоками.



### ОБЕРЕЖНО

- Забороняється паяти або зварювати на місці пристрої, у яких при перевезенні завантажено холодоагент R32.
- При встановленні холодильної системи з'єднання деталей з щонайменше одним блоком, у який завантажено холодоагент, здійснюється за дотриманням наступних вимог: Всередині приміщення, у якому знаходяться люди, не можуть знаходитися тимчасові з'єднання для трубопроводів холодоагенту R32, за винятком з'єднань на місці, які безпосередньо з'єднують внутрішній блок та трубопроводи. З'єднання на місці, які безпосередньо з'єднують трубопроводи та внутрішні блоки, мають бути тимчасовими.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перш ніж запустити компресор, надійно закріпіть трубопровід. Якщо трубки для холодоагенту НЕ під'єднано, а запірний клапан відкрито під час роботи компресора, буде засмоктуватися повітря. Це спричинить надмірний тиск під час циклу охолодження, що може призвести до пошкодження обладнання та навіть травм.



### ОБЕРЕЖНО

- Неналежне вальцювання може спричинити витіки газоподібного холодоагенту.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** повторно застосувати конуси. Застосовуйте нові конуси, щоб запобігти витікам газоподібного холодоагенту.
- Застосовуйте конусні гайки, що входять у комплект пристрою. При застосуванні інших конусних гайок можливі витіки газоподібного холодоагенту.



### ОБЕРЕЖНО

НЕ відкривайте клапани до завершення вальцювання. Це може спричинити витіки газоподібного холодоагенту.



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** відкривати запірні крани до завершення вакуумного осушування.

Завантаження холодоагенту (див. "**6 Завантаження холодоагенту**" [р 13])



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакт з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- **ВИМКНІТЬ** всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

## 2 Особливі вказівки з техніки безпеки для установника



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Лише R32 можна використовувати як холодоагент. Інші речовини можуть призвести до вибухів та нещасних випадків.
- R32 містить фторовмісні парникові гази. Його значення потенціалу глобального потепління (ПГП) дорівнює 675. НЕ МОЖНА викидати ці гази в атмосферу.
- При заправці холодоагенту ЗАВЖДИ застосовуйте захисні рукавиці та окуляри.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ без захисту торкатися холодоагенту у разі його протікання. Можливі тяжкі поранення внаслідок обмороження.

Підключення електрообладнання (див. "7 Підключення електрообладнання" [р 14])



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Вся проводка МАЄ бути прокладена уповноваженим електриком та МАЄ відповідати застосовним державним нормам прокладання електричної проводки.
- Підключіться до фіксованої проводки.
- Всі компоненти, що постачаються на місці, та всі електричні конструкції МАЮТЬ відповідати застосовному законодавству.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо на джерелі живлення немає нейтральної фази або вона невірно підключена, обладнання може бути пошкоджене.
- Вірно підключайте заземлення. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заземлювати пристрій на сантехнічну трубу, імпульсний поглинач або дріт заземлення телефонної лінії. Неповне заземлення може викликати ураження електричним струмом.
- Встановіть потрібні плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі.
- Закріпіть електричну проводку кабельними стяжками так, щоб кабелі НЕ контактували з гострими кутами або трубопроводом, особливо на боці високого тиску.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати проводи в стрічці, подовжувачі або підключення «зірка». Це може спричинити перегрівання, ураження електричним струмом або пожежу.
- НЕ встановлюйте фазовипереджувальний конденсатор, оскільки цей пристрій обладнано інвертором. Такий конденсатор знизить продуктивність та може спричинити аварії.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Живлення слід ЗАВЖДИ підключати за допомогою багатожильних кабелів.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть вимикач з повітряною відстанню між контактами не менше 3 мм, здатний виконати відключення всіх полюсів і з можливістю роз'єднання контактів на всіх полюсах при перевищенні напруги категорії III.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З ціллю забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МАЄ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ підключайте джерело живлення до внутрішнього блоку. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ використовуйте придбані окремо електричні компоненти всередині виробу.
- НЕ встановлюйте відгалуження від клемного блоку для живлення дренажного насоса та іншого обладнання. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Прокладайте з'єднувальну проводку якнайдалі від мідних трубок без теплоізоляції, оскільки такі трубки можуть дуже сильно нагріватися.



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Джерело живлення приводить у дію всі електричні компоненти (включаючи термістори). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися їх голіруч.



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перед обслуговуванням від'єднайте живлення на більше ніж 10 хвилин та виміряйте напругу на клеммах конденсаторів головного контуру або електричних компонентах. Перед тим як можна буде торкатися електричних компонентів, напруга МУСИТЬ бути менше за 50 В постійного струму. Розташування клем див. на монтажній схемі.

Завершення встановлення внутрішнього блоку (див. "8 Завершення встановлення зовнішнього блоку" [р 15])



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Система має бути правильно заземленою.
- Перед виконанням обслуговування ВИМКНІТЬ живлення.
- Перед ВМИКАННЯМ живлення встановіть кришку блоку перемикачів.

Введення системи в експлуатацію (див. "9 Введення в експлуатацію" [р 16])



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ОПІКІВ АБО ОБШПАРЮВАННЯ



### ОБЕРЕЖНО

НЕ виконуйте пробний запуск під час роботи над внутрішніми блоками.

При виконанні пробного запуску працювати буде НЕ ТІЛЬКИ зовнішній блок, але й під'єднаний внутрішній блок. Працювати з внутрішнім блоком в режимі пробного запуску небезпечно.


**ОБЕРЕЖНО**

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. НЕ знімайте захист вентилятора. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

### 3 Про пакування

#### 3.1 Зовнішній блок

##### 3.1.1 Вилучення комплектуючих аксесуарів з зовнішнього блоку

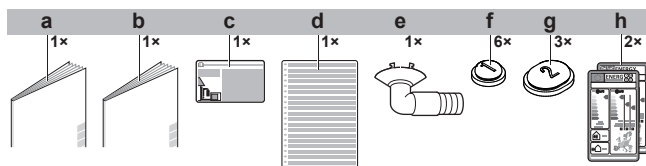

- a Загальні заходи безпеки
- b Інструкція зі встановлення зовнішнього блоку
- c Етикетка стосовно фторованих парникових газів
- d Багатомовна етикетка стосовно фторованих парникових газів
- e Зливна пробка (у нижній частині пакувального ящика)
- f Зливна кришка (1)
- g Зливна кришка (2)
- h Етикетка споживання енергії

### 4 Встановлення блоку

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Встановлення виконує відповідальна особа. Матеріали та спосіб встановлення має відповідати вимогам діючого законодавства. У Європі діє стандарт EN378.


#### 4.1 Підготовка місця встановлення

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Пристрій потрібно зберігати таким чином, аби уникнути механічних пошкоджень, у приміщенні з добрим провітрюванням та без постійно працюючих джерел запалювання (приклад: відкрите полум'я, працюючий газовий пристрій або електричний обігрівач). Розмір приміщення має відповідати вимогам у розділі «Загальні заходи безпеки».

##### 4.1.1 Вимоги до місця встановлення зовнішнього блоку

Враховуйте такі рекомендації щодо проміжків:

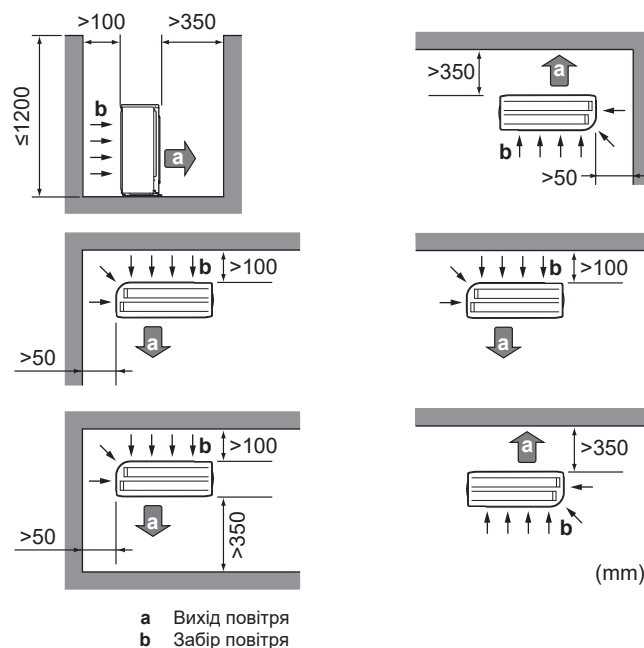

- a Вихід повітря
- b Забір повітря

**УВАГА**

Висота стіни на стороні виходу зовнішнього блоку MAC дорівнювати  $\leq 1200$  мм.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати пристрій у місцях, чутливих до звуку (напр. біля спальні), аби звук роботи нікому не заважав.

**Примітка:** При вимірюванні рівня звуку в умовах встановлення значення може бути вище за вказане на "Звуковому спектрі" у документації завдяки навколишньому шуму та відлунню.

**ІНФОРМАЦІЯ**

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.


Зовнішній блок призначений для експлуатації лише назовні приміщень при температурі навколишнього середовища у наступних діапазонах (якщо в інструкції з експлуатації під'єданого внутрішнього блоку не вказано інше):

| Режим охолодження | Режим нагрівання |
|-------------------|------------------|
| -10~46°C DB       | -15~24°C DB      |

##### 4.1.2 Додаткові вимоги до місця встановлення зовнішнього блоку у холодному кліматі

Захищає зовнішній блок від прямого снігопаду та забезпечує, щоб зовнішній блок НІКОЛИ не був засипаний снігом.

## 4 Встановлення блоку

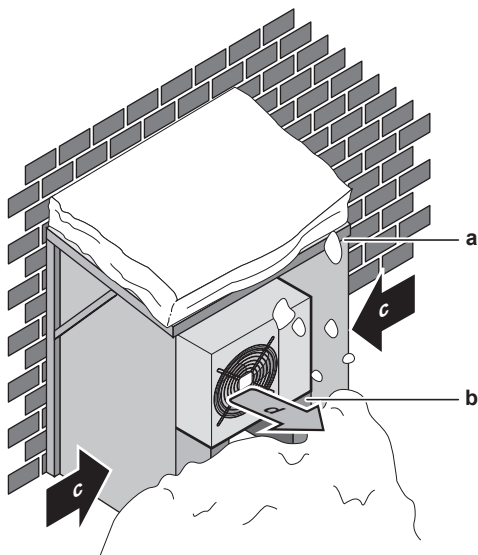

- a Кришка або навіс захисту від снігу
- b П'єдестал
- c Переважний напрямок вітру
- d Вихід повітря

Під пристроєм рекомендується залишити щонайменше 150 мм вільного місця (300 мм у місцях з великим сніговим навантаженням). Також пристрій має знаходитися щонайменше на 100 мм вище очікуваного найвищого рівня снігу. Якщо необхідно, облаштуйте підніжжя. Додаткову інформацію див. в розділі "4.2 Встановлення зовнішнього блоку" [► 10].



У зонах з великим сніговим навантаженням дуже важливо обрати місце встановлення так, щоб сніг НЕ завдавав негативного впливу пристрою. Якщо можливе бокове снігове навантаження, переконайтеся, що змійовик теплообмінника НЕ зазнає негативного впливу снігу. За необхідності встановіть кришку або укриття від снігу та п'єдестал.

### 4.2 Встановлення зовнішнього блоку

#### 4.2.1 Забезпечення монтажної конструкції

Якщо можлива передача вібрації на будівлю, застосовуйте вібростійку гуму (слід придбати окремо).


Підготуйте 4 набори анкерних болтів M8 або M10, гайок та шайб (слід придбати окремо).

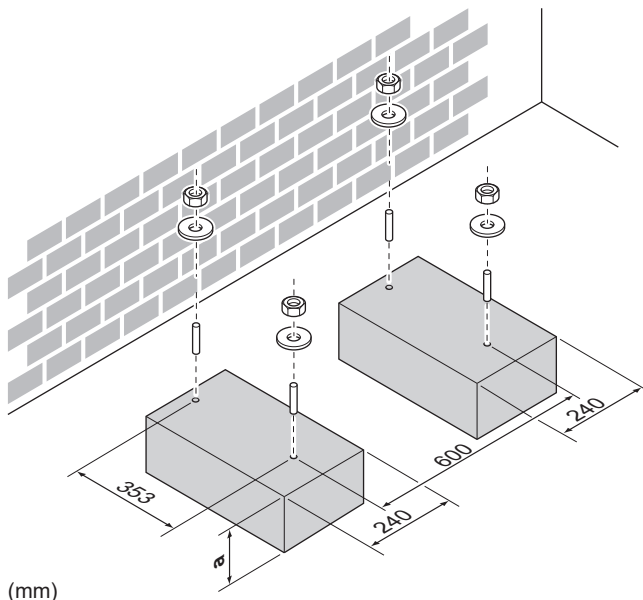

(mm)

a На 100 мм вище за очікуваний рівень снігу

#### 4.2.2 Встановлення зовнішнього блоку

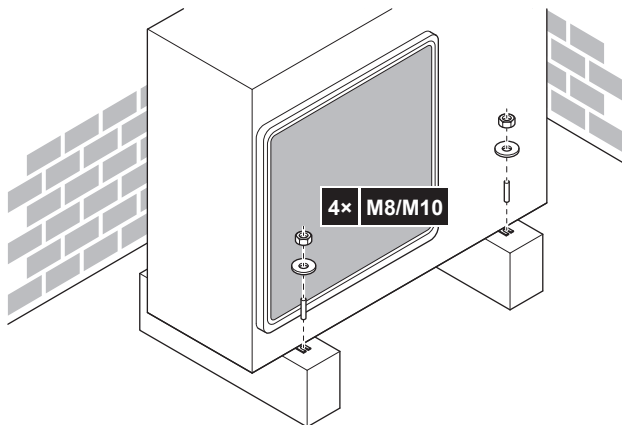

#### 4.2.3 Забезпечення дренажу



##### УВАГА

Якщо пристрій встановлюється в холодній кліматичній зоні, слід вжити належних заходів для запобігання замерзання виведеного конденсату.



##### УВАГА


Якщо зливні отвори зовнішнього блоку закриваються монтажною пластиною або поверхнею підлоги, встановіть додаткові підставки висотою ≤30 мм під ніжки зовнішнього блоку.



##### ІНФОРМАЦІЯ

За інформацією про доступні варіанти зверніться до свого дилера.

- 1 Облаштуйте зливу пробку для зливу.
- 2 Застосовуйте Ø16 мм шланг (слід придбати окремо).

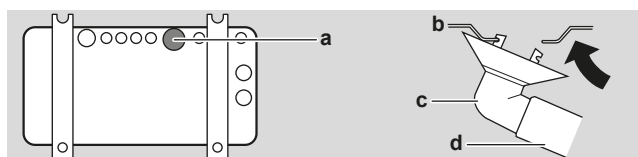

a Зливний отвір

- b Нижня рама
- c Зливна пробка
- d Шланг (слід придбати окремо)


## Закриття дренажних отворів та під'єднання зливного гнізда



### УВАГА


В холодних регіонах НЕ СЛІД під'єднувати зливне гніздо, шланг та кришки (1, 2) до зовнішнього блоку. Слід вжити належних заходів для запобігання замерзанню виведеного конденсату.

- 1 Встановіть зливні кришки 1 та 2 (приладдя). Краї зливних кришок мають повністю закривати отвори.



- a Нижня рама
- b Зливна кришка

- 2 Встановіть зливне гніздо.



- a Зливний отвір. Встановіть зливну кришку (2).
- b Зливний отвір. Встановіть зливну кришку (1).
- c Зливний отвір для зливного гнізда

## 5 Під'єднання трубок

### 5.1 Підготовка трубок холодоагенту

#### 5.1.1 Вимоги стосовно трубок холодоагенту



### ОБЕРЕЖНО

При встановленні у приміщенні, у якому знаходяться люди, трубки та з'єднання спліт-системи не можуть бути тимчасовими, окрім з'єднань безпосередньо між трубками та внутрішніми блоками.



### УВАГА

Трубки та інші частини під високим тиском мають бути придатними до холодоагенту, який застосовується. Для контакту з холодоагентом застосовуйте безшовні мідні трубки, пасивовані ортофосфорною кислотою.

- Вміст сторонніх матеріалів у трубках (включаючи мастила, застосовані при виробництві) має становити  $\leq 30$  мг/10 м.

#### Діаметр трубопроводу холодоагенту

| Клас | Зовнішній діаметр трубок (мм) |                     |
|------|-------------------------------|---------------------|
|      | Трубка рідкої фази            | Трубка газової фази |
| 42   | Ø6,4                          | Ø9,5                |
| 50   | Ø6,4                          | Ø12,7               |

#### Матеріал трубопроводу холодоагенту

- Матеріал трубопроводу:** безшовна мідь, пасивована ортофосфорною кислотою
- Під'єднання до конусу:** Застосовуйте лише відпалений матеріал.

#### • Ступінь гартування та товщина матеріалу трубопроводу:

| Зовнішній діаметр (Ø) | Ступінь гартування | Товщина (t) <sup>(a)</sup> |  |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 6,4 мм (1/4")         | Відпалення (O)     | $\geq 0,8$ мм              |  |
| 9,5 мм (3/8")         |                    |                            |  |
| 12,7 мм (1/2")        |                    |                            |  |

<sup>(a)</sup> Залежно від застосовного законодавства та максимального робочого тиску пристрою (див. «PS High» на паспортній таблиці пристрою) можуть знадобитися більш товсті трубки.

#### 5.1.2 Ізоляція трубопроводу холодоагенту


- У якості теплоізоляційного матеріалу застосовуйте поліетиленову піну:

- коefficient теплопереносу від 0,041 до 0,052 Вт/м<sup>2</sup>·К (от 0,035 до 0,045 ккал/год·кв.м·°C)

- з термостійкістю щонайменше 120°C

- Товщина ізоляції

| Зовнішній діаметр труби (Ø <sub>p</sub> ) | Внутрішній діаметр ізоляції (Ø <sub>i</sub> ) | Товщина ізоляції (t) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 6,4 мм (1/4")                             | 8~10 мм                                       | $\geq 10$ мм         |
| 9,5 мм (3/8")                             | 10~14 мм                                      | $\geq 13$ мм         |
| 12,7 мм (1/2")                            | 14~16 мм                                      | $\geq 13$ мм         |



При температурі вище за 30°C та вологості вище за RH 80% товщина теплоізоляційних матеріалів має становити щонайменше 20 мм для запобігання накопиченню конденсату на поверхні ізоляції.

Використовуйте окремі теплоізоляційні матеріали для трубопроводів газоподібного й рідкого холодоагенту.

#### 5.1.3 Довжина та різниця висоти трубопроводу

| Параметр                                   | Відстань |
|--------------------------------------------|----------|
| Максимально допустима довжина трубопроводу | 30 м     |
| Мінімально допустима довжина трубопроводу  | 3 м      |
| Максимально допустима відстань висоти      | 20 мм    |

### 5.2 Під'єднання трубки холодоагенту



### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ОПІКІВ АБО ОБШПАРЮВАННЯ



### ОБЕРЕЖНО

- Забороняється паяти або зварювати на місці пристрої, у яких при перевезенні завантажено холодоагент R32.
- При встановленні холодильної системи з'єднання деталей з щонайменше одним блоком, у який завантажено холодоагент, здійснюється за дотриманням наступних вимог: Всередині приміщення, у якому знаходяться люди, не можуть знаходитися тимчасові з'єднання для трубопроводів холодоагенту R32, за винятком з'єднань на місці, які безпосередньо з'єднують внутрішній блок та трубопроводи. З'єднання на місці, які безпосередньо з'єднують трубопроводи та внутрішні блоки, мають бути тимчасовими.


## 5 Під'єднання трубок

### 5.2.1 З'єднання зовнішніх та внутрішніх блоків за допомогою редукторів

#### УВАГА


У разі використання зовнішнього блоку RXA42B5V1B9 із внутрішніми блоками FTXA42AW, FTXA42BB, FTXA42BS або FTXA42BT необхідно використовувати додатковий редуктор Daikin для асиметричного з'єднання трубок холодоагенту ASYCPiR (Ø12,7 мм → Ø9,5 мм) на з'єднувачі трубки газової фази внутрішнього блоку. Це додаткове приладдя надає спеціаліст зі встановлення, воно НЕ відноситься до комплектуючих системи.

ASYCPiR Ø12,7 → Ø9,5



#### Приклади підключення:

- Підключення Ø9,5 мм з'єднувальної трубки (від зовнішнього блоку) до Ø12,7 мм з'єднувача трубки газової фази внутрішнього блоку



- a З'єднувач трубки газової фази внутрішнього блоку
- b Прокладка ASYCPiR (Ø12,7 мм → Ø9,5 мм)
- c Редуктор ASYCPiR (Ø12,7 мм → Ø9,5 мм)
- d Конусна гайка Ø9,5 мм (зовнішнього блоку)

#### УВАГА

Щоб попередити витіки газоподібного холодоагенту, нанесіть холодильне масло на обидва боки прокладки (b) та ЛИШЕ на внутрішню поверхню конусу. Використовуйте холодильну оливу для R32 (FW68DA).

| З'єднувач          | Момент затягування (Н•м) |
|--------------------|--------------------------|
| Редуктор Ø12,7     | 50~60                    |
| Конусна гайка Ø9,5 | 33~39                    |

### 5.2.2 Під'єднання трубки холодоагенту до зовнішнього блоку

- Довжина трубопроводу.** Трубопровід на місці має бути якомога коротким.
- Захист трубопроводів.** Трубопровід на місці потрібно захистити від фізичного пошкодження.


#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перш ніж запустити компресор, надійно закріпіть трубопровід. Якщо трубки для холодоагенту НЕ під'єднано, а запірний клапан відкрито під час роботи компресора, буде засмоктуватися повітря. Це спричинить надмірний тиск під час циклу охолодження, що може призвести до пошкодження обладнання та навіть травм.

#### УВАГА

- Використовуйте конусну гайку, встановлену на пристрій.
- Щоб попередити витіки газоподібного холодоагенту, нанесіть холодильне масло ЛИШЕ на внутрішню поверхню конусу. Використовуйте холодильну оливу для R32 (FW68DA).
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ повторно застосовувати кріплення.

- Під'єднайте подачу рідкого холодоагенту від внутрішнього блоку до запірного крану рідини зовнішнього блоку.



- a Запірний кран рідини
- b Запірний кран газу
- c Сервісний патрубковий

- Під'єднайте подачу газоподібного холодоагенту від внутрішнього блоку до запірного крану газу зовнішнього блоку.

#### УВАГА

Рекомендується монтувати трубопровід для холодоагенту між внутрішнім та зовнішнім блоками у каналі або обгорнути трубопровід для холодоагенту обмотувальною стрічкою.

## 5.3 Перевірка трубок холодоагенту

### 5.3.1 Перевірка на відсутність течі

#### УВАГА

НЕ допускайте перевищення максимального робочого тиску блока (див. PS High на паспортній табличці блока).

#### УВАГА

Використовуйте ТІЛЬКИ рекомендований розчин для випробувань на утворення бульбашок, придбаний у свого оптового постачальника.

НЕ використовуйте мильний розчин:

- Мильна вода може призвести до утворення тріщин в конусних гайках або запірному клапані.
- Мильна вода може містити солі, здатні адсорбувати вологу, яка замерзає при охолодженні трубопроводу.
- Мильна вода містить аміак, який викликає корозію вальцьованих з'єднань (між латунною конусною гайкою і мідною трубкою з розтрубом).

- Заповніть систему газоподібним азотом до досягнення манометричного тиску щонайменше 200 кПа (2 бар). Для виявлення незначної течі рекомендується підвищити тиск до 3000 кПа (30 бар).
- Перевірте відсутність течі, наносячи розчин для проби на утворення бульбашок на всі з'єднання.
- Випустіть весь газоподібний азот.

### 5.3.2 Вакуумне осушування

#### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ відкривати запірні крани до завершення вакуумного осушування.

- Виконайте вакуумування системи до досягнення тиску на колекторі -0,1 МПа (-1 бар).
- Залиште систему на 4-5 хвилин та перевірте тиск:

| Якщо тиск...  | Тоді...                                            |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Не змінюється | У системі немає вологи. Цю процедуру завершено.    |
| Зростає       | У системі є волога. Перейдіть до наступного кроку. |

- Виконуйте вакуумування системи протягом щонайменше 2 годин до досягнення тиску на колекторі  $-0,1$  МПа ( $-1$  бар).
- Після ВИМКНЕННЯ насоса перевіряйте тиск щонайменше протягом 1 години.
- Якщо цільове значення вакууму НЕ досягнуто або НЕ утримується протягом 1 години, виконайте наступні дії:
  - Повторіть перевірку на витоки.
  - Повторіть вакуумне осушування.

**УВАГА**

Після встановлення трубопроводу для холодоагенту та здійснення вакуумного осушення обов'язково відкрийте запірні клапани. Використання системи із закритими запірними клапанами може пошкодити компресор.

## 6 Завантаження холодоагенту

### 6.1 Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R32

Значення потенціалу глобального потепління (GWP): 675

Може знадобитися періодично перевіряти пристрій на наявність витоків холодоагенту залежно від відповідного законодавства. Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста зі встановлення.



A2L

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  
ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ**

ПОМІРНО

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Пристрій потрібно зберігати таким чином, аби уникнути механічних пошкоджень, у приміщенні з добрим провітрюванням та без постійно працюючих джерел запалювання (приклад: відкрите полум'я, працюючий газовий пристрій або електричний обігрівач). Розмір приміщення має відповідати вимогам у розділі «Загальні заходи безпеки».

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати м'які засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ без захисту торкатися холодоагенту у разі його протікання. Можливі тяжкі поранення внаслідок обмороження.

### 6.2 Визначення додаткової кількості холодоагенту

| Якщо довжина трубопроводу для рідини... | Тоді...                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\leq 10$ м                             | НЕ доливайте додатковий холодоагент.                                                                                                                       |
| $> 10$ м                                | $R = (\text{загальна довжина (м) трубопроводу для рідини} - 10 \text{ м}) \times 0,020$<br>$R = \text{додаткова заправка (кг) (з округленням до 0,01 кг)}$ |

**ІНФОРМАЦІЯ**

Довжина трубопроводу — це довжина одностороннього трубопроводу для рідини.

### 6.3 Визначення кількості холодоагенту для повної повторної заправки

**ІНФОРМАЦІЯ**

Якщо потрібна повна повторна заправка, загальна кількість холодоагенту для заправки становить: об'єм заводської заправки холодоагентом (див. паспортну таблицю блока) і визначений додатковий об'єм.

### 6.4 Заправка додатковим холодоагентом

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Лише R32 можна використовувати як холодоагент. Інші речовини можуть призвести до вибухів та нещасних випадків.
- R32 містить фторовмісні парникові гази. Його значення потенціалу глобального потепління (ПГП) дорівнює 675. НЕ МОЖНА викидати ці гази в атмосферу.
- При заправці холодоагенту ЗАВЖДИ застосовуйте захисні рукавиці та окуляри.


**Необхідні умови:** Перед заправкою холодоагенту переконайтеся, що трубопровід для холодоагенту під'єднаний та перевірений (випробування герметичності та вакуумне осушення виконані).

- Під'єднайте балон з холодоагентом до сервісного порту.
- Здійсніть заправку додаткової кількості холодоагенту.
- Відкрийте газовий запірний клапан.

## 7 Підключення електрообладнання

### 6.5 Прикріплення етикетки стосовно фторованих парникових газів

1 Вкажіть на етикетці наступну інформацію:

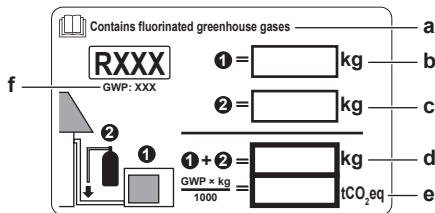

- a Якщо разом з пристроєм надається багатомовна етикетка стосовно фторованих парникових газів (див. приладдя), зніміть стікер на відповідній мові та наклейте його зверху на а.
- b Завантаження холодоагенту на виробництві: див. паспортну табличку пристрою
- c Завантажено додаткову кількість холодоагенту
- d Загальна кількість завантаженого холодоагенту
- e **Викиди парникових газів** від загальної кількості завантаженого холодоагенту в еквівалентах тон CO<sub>2</sub>.
- f GWP = потенціал глобального потепління

#### УВАГА

Законодавство, що стосується **викидів парникових газів**, вимагає, щоб кількість завантаженого холодоагенту була вказана в масовому значенні, а також CO<sub>2</sub>-еквіваленті.

**Формула для обчислювання кількості в еквівалентних тонах CO<sub>2</sub>:** GWP холодоагенту × загальна кількість завантаженого холодоагенту [в кг] / 1000

Використовуйте значення GWP, яке вказано на табличці стосовно завантаження холодоагенту.

2 Закріпіть етикетку на внутрішній стороні зовнішнього блоку біля запірних клапанів газу та рідини.

## 7 Підключення електрообладнання

#### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Вся проводка МАЄ бути прокладена уповноваженим електриком та МАЄ відповідати застосовним державним нормам прокладання електричної проводки.
- Підключіться до фіксованої проводки.
- Всі компоненти, що постачаються на місці, та всі електричні конструкції **МАЮТЬ** відповідати застосовному законодавству.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При встановленні приладу дотримання державних норм прокладання електричної проводки Є **ОБОВ'ЯЗКОВИМ**.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Живлення слід **ЗАВЖДИ** підключати за допомогою багатожильних кабелів.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть вимикач з повітряною відстанню між контактами не менше 3 мм, здатний виконати відключення всіх полюсів і з можливістю роз'єднання контактів на всіх полюсах при перевищенні напруги категорії III.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З ціллю забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МАЄ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ підключайте джерело живлення до внутрішнього блоку. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ використовуйте придбані окремо електричні компоненти всередині виробу.
- НЕ встановлюйте відгалуження від клемного блоку для живлення дренажного насоса та іншого обладнання. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Прокладайте з'єднувальну проводку якнайдалі від мідних трубок без теплоізоляції, оскільки такі трубки можуть дуже сильно нагріватися.

#### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Джерело живлення приводить у дію всі електричні компоненти (включаючи термістори). **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** торкатися їх голіруч.

#### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перед обслуговуванням від'єднайте живлення на більше ніж 10 хвилин та виміряйте напругу на клеммах конденсаторів головного контуру або електричних компонентах. Перед тим як можна буде торкатися електричних компонентів, напруга **МУСИТЬ** бути менше за 50 В постійного струму. Розташування клем див. на монтажній схемі.

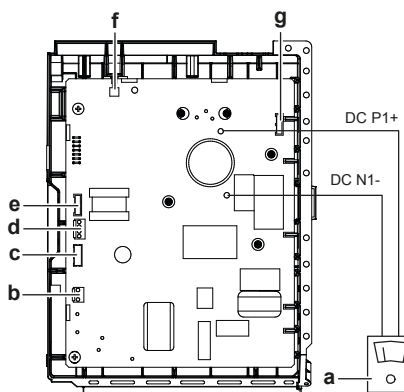

- a Мультиметр (діапазон напруги постійного струму)
- b S80 – підвідний дрід зворотного електромагнітного клапана
- c S20 – підвідний дрід електронного терморегулювального клапана
- d S40 – підвідний дрід реле температурного перевантаження
- e S90 – підвідний дрід термістора
- f Індикатор

g S70 – відповідний дріт двигуна вентилятора

### 7.1 Технічні дані стандартних компонентів проводки




#### УВАГА

Рекомендується використовувати суцільні (одножильні) дроти. У разі застосування багатожильних дротів злегка скрутіть жили для щільності кінця з метою безпосереднього з'єднання з клемою або вставлення у круглу обжимну гільзу. Докладну інформацію наведено у «Інструкціях щодо підключення електричної проводки» у довіднику зі встановлення.


| Компонент                                                                       |                |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабель електричного живлення                                                    | Напруга        | 220~240 В                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Струм          | 12,9 А                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | Фаза           | 1 ~                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | Частота        | 50 Гц                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | Перетин дротів | НЕОБХІДНО дотримуватися державних норм прокладання електричної проводки<br><br>3-дротовий кабель<br><br>Перетин дротів залежить від струму, проте має бути не менш ніж 2,5 мм <sup>2</sup> |
| З'єднувальний кабель (внутрішній↔зовнішній блок)                                | Напруга        | 220~240 В                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Перетин дротів | Використовуйте лише сертифіковані дроти з подвійною ізоляцією, придатні для відповідної напруги<br><br>4-дротовий кабель<br><br>Щонайменше 1,5 мм <sup>2</sup>                             |
| Рекомендований автоматичний вимикач                                             |                | 13 А                                                                                                                                                                                       |
| Автоматичний вимикач витоку на землю / автоматичний вимикач захисного вимкнення |                | НЕОБХІДНО дотримуватися державних норм прокладання електричної проводки                                                                                                                    |

### 7.2 Під'єднання електропроводів до зовнішнього блока

- Зніміть кришку для обслуговування.
- Зніміть кришку блоку перемикачів.
- Розіскніть затискач дротів.
- Під'єднайте з'єднувальний кабель та живлення таким чином:

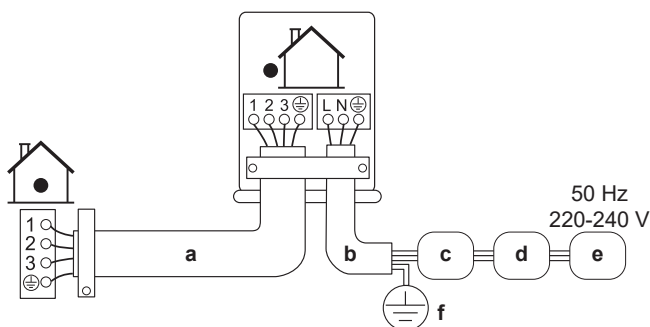

- a З'єднувальний кабель
- b Кабель електричного живлення
- c Автоматичний вимикач (запобіжник номіналом 16 А, слід придбати окремо)
- d Пристрій захисного вимкнення
- e Джерело живлення
- f Заземлення

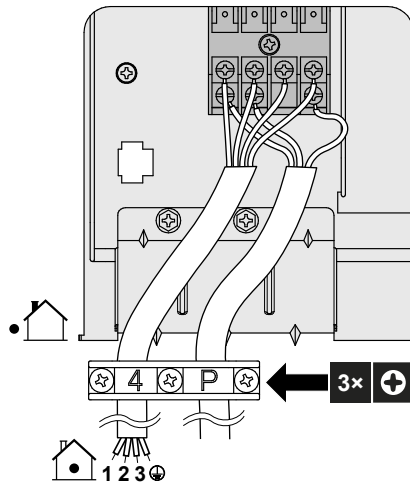

- Надійно підтягніть гвинтові клєми. Рекомендується застосовувати хрестоподібну викрутку.
- Встановіть кришку для обслуговування.
- Встановіть кришку блоку перемикачів.

## 8 Завершення встановлення зовнішнього блока


### 8.1 Порядок завершення встановлення зовнішнього блока



#### НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Система має бути правильно заземленою.
- Перед виконанням обслуговування ВИМКНІТЬ живлення.
- Перед ВМИКАННЯМ живлення встановіть кришку блоку перемикачів.

- Ізолюйте і зафіксуйте трубопровід для холодоагенту і кабелі наступним чином:



- a Газова труба
- b Ізоляція газової труби
- c З'єднувальний кабель
- d Зовнішня провідна (якщо застосовується)
- e Труба для рідини
- f Ізоляція труби для рідини
- g Обмотувальна стрічка

- Встановіть сервісну кришку.

### 9 Введення в експлуатацію



#### УВАГА

**Загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію.** Разом із вказівками з введення в експлуатацію у цій главі, загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

Загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію доповнює вказівки у цій главі й може застосовуватися як керівництво та шаблон для звітування протягом введення в експлуатацію та передачі користувачеві.



#### УВАГА

Пристрій має працювати **ЛИШЕ** з терморезисторами та/або датчиками/реле тиску. В іншому разі може згоріти компресор.

### 9.1 Контрольний перелік перевірок перед введенням в експлуатацію

- Після встановлення пристрою слід перевірити виконання наступних пунктів.
- Закрийте пристрій.
- Увімкніть пристрій.

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Внутрішній блок</b> правильно змонтований.                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Зовнішній блок</b> правильно змонтований.                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Система правильно <b>заземлена</b> , а клема заземлення затягнута.                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Напруга живлення</b> відповідає напрузі на ідентифікаційній мітці блока.                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | У розподільній коробці відсутні <b>послаблені з'єднання</b> або пошкоджені електричні компоненти.                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Усередині внутрішнього й зовнішнього блоків немає <b>пошкоджених компонентів</b> або <b>стиснутих труб</b> .                                        |
| <input type="checkbox"/> | Немає <b>витоків холодоагенту</b> .                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Труби холодоагенту</b> (газ і рідина) теплоізовані.                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Правильний розмір труби встановлений і <b>труби</b> належним чином ізолюються.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Запірні клапани</b> (газ і рідина) на зовнішньому блоці повністю відкриті.                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Наступну <b>проводку</b> було встановлено на місці згідно з цим документом та відповідним законодавством між зовнішнім блоком та внутрішнім блоком. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Злив</b><br>Потік зливу має бути вільним.<br><b>Можливі наслідки:</b> Можливе протікання водного конденсату.                                     |
| <input type="checkbox"/> | Внутрішній блок приймає сигнали від <b>користувача</b> .                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Вказані дроти використовуються для <b>з'єднувального кабелю</b> .                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Плавкі запобіжники, вимикачі</b> або локальні пристрої захисту встановлюються згідно з цим документом. Забороняється замикати їх перемичками.    |

### 9.2 Контрольний список під час введення в експлуатацію

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Виконати <b>випуск повітря</b> . |
| <input type="checkbox"/> | Виконати <b>пробний пуск</b> .   |

### 9.3 Виконання пробного запуску

**Необхідні умови:** Живлення МАЄ бути у вказаному діапазоні характеристик.

**Необхідні умови:** Пробний запуск можна здійснювати у режимі охолодження або нагрівання.

**Необхідні умови:** Пробний запуск слід виконувати згідно з інструкцією з експлуатації внутрішнього блоку, аби переконатися у вірності роботи всіх функцій та компонентів.

- В режимі охолодження оберіть найнижчу програмовану температуру. В режимі нагрівання оберіть найвищу програмовану температуру. За необхідності пробний запуск можна скасувати.
- По завершенню пробного запуску встановіть температуру на нормальне значення. В режимі охолодження: 26~28°C, в режимі нагрівання: 20~24°C.
- Система припиняє роботу через 3 хвилини після вимикання пристрою.



#### ІНФОРМАЦІЯ

- Навіть коли пристрій **ВИМКНЕНО**, він споживає електроенергію.
- При увімкненні живлення після втрати живлення робота відновлюється у попередньо обраному режимі.

## 10 Обслуговування та сервіс



#### УВАГА

**Загальний лист перевірок технічного обслуговування/огляду.** Крім інструкцій з технічного обслуговування в цьому розділі також доступний загальний лист перевірок технічного обслуговування/огляду на порталі Daikin Business Portal (необхідна авторизація).

Загальний лист перевірок технічного обслуговування/огляду доповнює інструкції в цьому розділі й може використовуватися як керівництво й шаблон звітності при технічному обслуговуванні.



#### УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.

**УВАГА**

Законодавство, що стосується **викидів парникових газів**, вимагає, щоб кількість завантаженого холодоагенту була вказана в масовому значенні, а також CO<sub>2</sub>-еквіваленті.

**Формула для обчислювання кількості в еквівалентних тонах CO<sub>2</sub>:** GWP холодоагенту × загальна кількість завантаженого холодоагенту [в кг] / 1000

## 11 Пошук та усунення несправностей

### 11.1 Діагностика несправностей за допомогою світлодіодного індикатора на платі зовнішнього блоку

| Стан індикатора | Діагностика                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | блимає<br>Нормальна робота.<br>▪ Перевірте внутрішній блок.                                                                                                                                                                                                          |
|                 | УВМК<br>▪ Вимкніть та увімкніть живлення й перевірте індикатор приблизно через 3 хвилини.<br>Якщо індикатор знову увімкнений, є несправність у платі зовнішнього блоку.                                                                                              |
|                 | ВИМК<br>1 Напруга живлення (для економії електроенергії).<br>2 Несправність джерела живлення.<br>3 Вимкніть та знову увімкніть живлення та перевірте індикатор приблизно через 3 хвилини.<br>Якщо індикатор знову вимкнений, є несправність плати зовнішнього блоку. |

**НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**

- Коли пристрій НЕ працює, індикатори на платі ВИМИКАЮТЬСЯ для економії електроенергії.
- Навіть коли індикатори НЕ ПРАЦЮЮТЬ, клемний блок та плата можуть знаходитися під напругою.

## 12 Утилізація

**УВАГА**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.

**ІНФОРМАЦІЯ**

Для захисту навколишнього середовища використовуйте функцію автоматичного перекачування при зміні місця встановлення або утилізації пристрою. Процедура перекачування наведена в інструкції з обслуговування або у довіднику зі встановлення.

## 13 Технічні дані

- **Додатковий набір** найновіших технічних даних доступний на регіональному веб-сайті Daikin (у загальному доступі).
- **Повний набір** найновіших технічних даних доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

### 13.1 Монтажна схема

Монтажна схема постачається разом з пристроєм і розташована всередині зовнішнього блоку (нижня сторона верхньої пластини).

#### 13.1.1 Пояснення до уніфікованої монтажної схеми

Застосовані компоненти та номери наведені у монтажній схемі на пристрої. Нумерація виконана арабськими цифрами за зростанням для кожного компонента та позначена в огляді далі символом "\*" у коді компонента.

| Символ | Значення                             | Символ | Значення                   |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
|        | Автоматичний вимикач                 |        | Захисне заземлення         |
|        | З'єднувач                            |        | Захисне заземлення (гвинт) |
|        | Роз'єм                               |        | Випрямляч                  |
|        | Заземлення                           |        | Роз'єм реле                |
|        | Проводка, що встановлюється на місці |        | З'єднувач-перемичка        |
|        | Плавкий запобіжник                   |        | Клема                      |
|        | Внутрішній блок                      |        | Клемна колодка             |
|        | Зовнішній блок                       |        | Затискач дротів            |
|        | Пристрій захисного вимкнення         |        |                            |

| Символ  | Колір      | Символ   | Колір        |
|---------|------------|----------|--------------|
| BLK     | Чорний     | ORG      | Помаранчевий |
| BLU     | Синій      | PNK      | Рожевий      |
| BRN     | Коричневий | PRP, PPL | Фіолетовий   |
| GRN     | Зелений    | RED      | Червоний     |
| GRY     | Сірий      | WHT      | Білий        |
| SKY BLU | Блакитний  | YLW      | Жовтий       |

| Символ                                                                           | Значення                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A*P                                                                              | Печатна плата                         |
| BS*                                                                              | Кнопка УВМК/ВИМК, перемикач керування |
| BZ, H*O                                                                          | Зумер                                 |
| C*                                                                               | Конденсатор                           |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Роз'єм, з'єднувач                     |
| D*, V*D                                                                          | Діод                                  |
| DB*                                                                              | Діодний міст                          |
| DS*                                                                              | DIP-перемикач                         |

## 13 Технічні дані

| Символ                                                      | Значення                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E*H                                                         | Нагрівач                                            |
| FU*, F*U, (характеристики див. на платі всередині пристрою) | Плавкий запобіжник                                  |
| FG*                                                         | З'єднувач (заземлення шасі)                         |
| H*                                                          | Джгут дротів                                        |
| H*P, LED*, V*L                                              | Індикатор, світлодіод                               |
| HAP                                                         | Світлодіод (сервісний монітор, зелений)             |
| HIGH VOLTAGE                                                | Висока напруга                                      |
| IES                                                         | Датчик INTELLIGENT EYE                              |
| IPM*                                                        | Мікроконтролерний модуль живлення                   |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                    | Магнітне реле                                       |
| L                                                           | Компонент під напругою                              |
| L*                                                          | Котушка                                             |
| L*R                                                         | Реактивна котушка                                   |
| M*                                                          | Кроковий електродвигун                              |
| M*C                                                         | Електродвигун компресора                            |
| M*F                                                         | Електродвигун вентилятора                           |
| M*P                                                         | Електродвигун дренажного насоса                     |
| M*S                                                         | Двигун жалюзі                                       |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                      | Магнітне реле                                       |
| N                                                           | Нейтральний                                         |
| n=*, N=*                                                    | Кількість обертів крізь феритове кільце             |
| PAM                                                         | Амплітудно-імпульсна модуляція                      |
| PCB*                                                        | Печатна плата                                       |
| PM*                                                         | Модуль живлення                                     |
| PS                                                          | Імпульсне джерело живлення                          |
| PTC*                                                        | Термістор PTC                                       |
| Q*                                                          | Біполярний транзистор з ізольованим затвором (IGBT) |
| Q*C                                                         | Автоматичний вимикач                                |
| Q*DI, KLM                                                   | Пристрій захисного відключення                      |
| Q*L                                                         | Реле захисту від перевантаження                     |
| Q*M                                                         | Теплове реле                                        |
| Q*R                                                         | Пристрій захисного вимкнення                        |
| R*                                                          | Резистор                                            |
| R*T                                                         | Термістор                                           |
| RC                                                          | Приймач                                             |
| S*C                                                         | Кінцевий вимикач                                    |
| S*L                                                         | Поплавкове реле                                     |
| S*NG                                                        | Датчик витоку холодоагенту                          |
| S*NPH                                                       | Датчик тиску (високого)                             |
| S*NPL                                                       | Датчик тиску (низького)                             |
| S*PH, HPS*                                                  | Реле тиску (високого)                               |
| S*PL                                                        | Реле тиску (низького)                               |
| S*T                                                         | Термостат                                           |
| S*RH                                                        | Датчик вологості                                    |
| S*W, SW*                                                    | Перемикач керування                                 |
| SA*, F1S                                                    | Розрядник                                           |
| SR*, WLU                                                    | Приймач сигналів                                    |

| Символ      | Значення                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS*         | Селекторний перемикач                                                                    |
| SHEET METAL | Фіксована пластина монтажною колодки                                                     |
| T*R         | Трансформатор                                                                            |
| TC, TRC     | Передавач                                                                                |
| V*, R*V     | Варистор                                                                                 |
| V*R         | Силовий модуль з діодним мостом та біполярним транзистором з ізольованим затвором (IGBT) |
| WRC         | Бездротовий пульт дистанційного керування                                                |
| X*          | Клема                                                                                    |
| X*M         | Клемна колодка (блок)                                                                    |
| Y*E         | Соленоїд електронного розширювального клапана                                            |
| Y*R, Y*S    | Соленоїд електромагнітного реверсивного клапана                                          |
| Z*C         | Феритове осердя                                                                          |
| ZF, Z*F     | Фільтр шумів                                                                             |

### 13.2 Схема трубопроводу


#### 13.2.1 Схема трубопроводу: Зовнішній блок

Категорії обладнання, яке працює під тиском:


- Реле високого тиску: категорія IV,
- Компресор: категорія II;
- Інше обладнання: арт. 4§3.

| Пояснення до схеми трубопроводу                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Запірний кран рідини                          |
|  | Запірний кран газу                            |
|  | Глушник                                       |
|  | Глушник із фільтром                           |
|  | Електронний розширювальний клапан             |
|  | Фільтр                                        |
|  | Лопатковий вентилятор                         |
|  | Реле високого тиску (автоматичне відновлення) |
|  | Термістор                                     |
|  | Капілярна трубка                              |
|  | 4-ходовий клапан                              |
|  | Акумулятор                                    |
|  | Компресор                                     |
|  | Теплообмінник                                 |
|  | Розподільувач                                 |
|  | Потік холодоагенту: Охолодження               |
|  | Потік холодоагенту: Обігрів                   |
| Field piping                                                                        | Зовнішній трубопровід                         |

RXA42B5V1B9

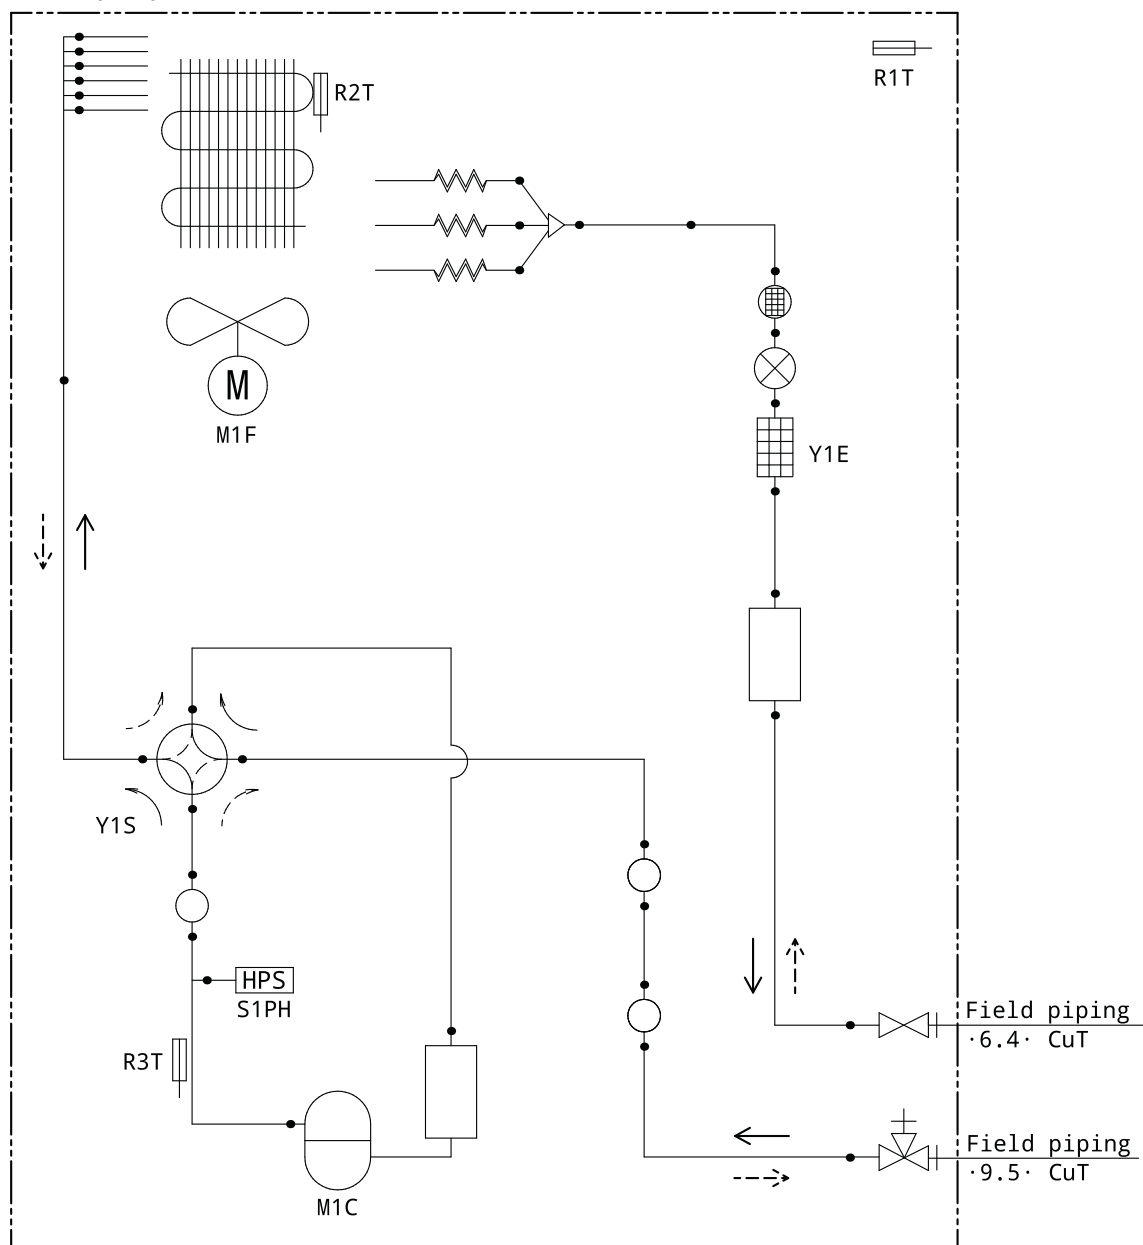

## RXA50B5V1B

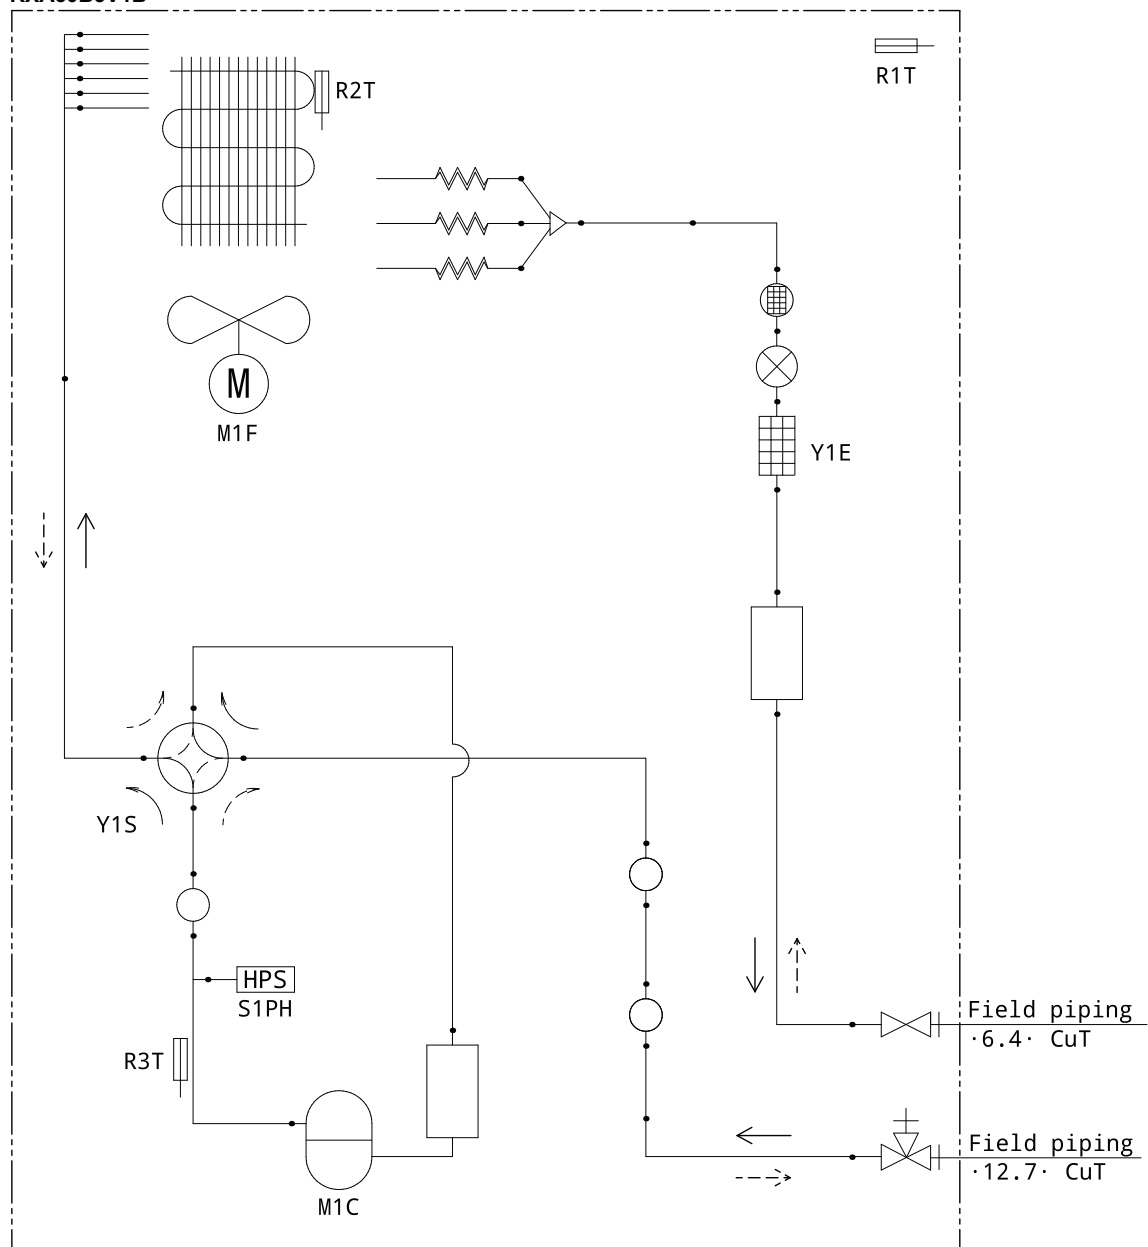







**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P645642-5J 2023.01